

Webinar

# Utveksling i Elhub 3

Migrering av utvekslingsmålepunkter




- Repetisjon fra sist
- Spesielle krav for utvekslingsmålepunkter i migrering
- Hvor migreres utvekslingsmålepunktene fra?
- Hvordan sjekker vi komplettethet
- Hvem har fasiten for hva som skal migreres
- Netteierrapporten i migrering
- Sjekkliste



1. Kun MP-fil – Utvekslingsmålepunkter har ikke kunde eller kontrakt
2. Kun fra nett, ikke fra kraft
3. Målepunkt kan ikke bytte mellom utveksling og andre målepunktstyper
4. Kun netteier som er rapporteringsansvarlig skal migrere
  1. Målepunkter ligger i netteiers eget nettavregningsområde
  2. "Sekundærpunkter" skal **ikke** migreres

# Hvilke punkter skal migreres?

- Vi må få med alle utvekslingspunkter, *men ikke dobbelt*

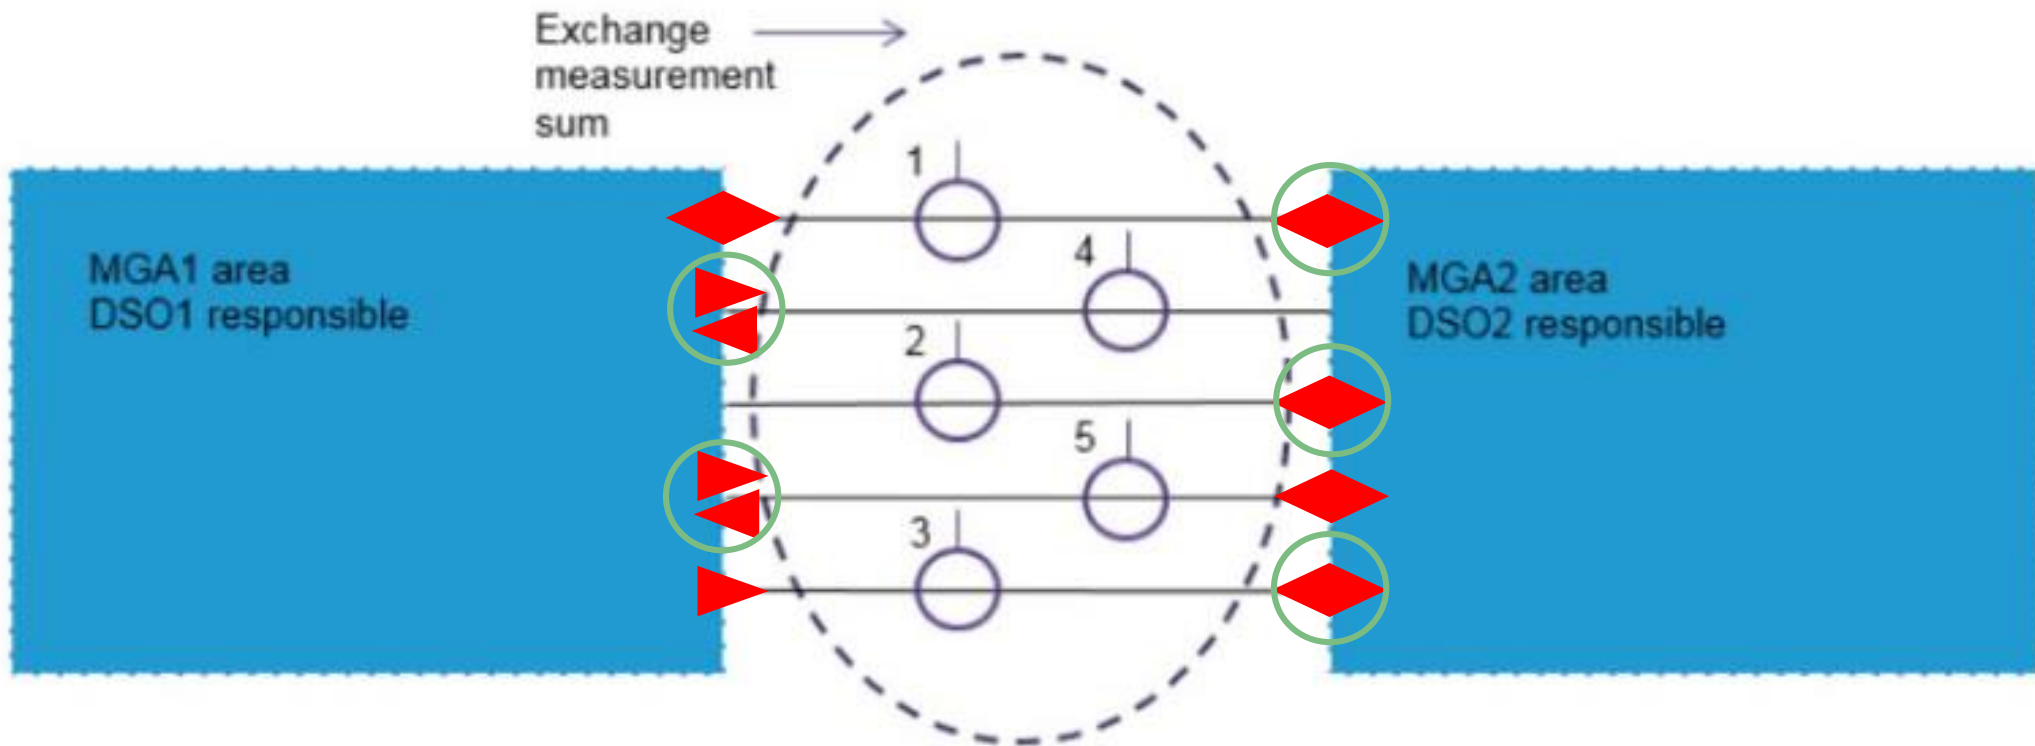

1. Avregningsmetode – Blank
2. MeterProfile – Standard 2 kanaler (inn/ut), men kan også definere reaktive kanaler i tillegg
3. Avgiftsinformasjon – Ikke relevant - blank
4. Avlesningsintervall og -starttid – blank
5. Produksjon- og forbrukstype – blank
6. Nabo-mga – påkrevd
  1. Kan være utenlandsk mga – f.eks. LEV
7. Status – Vi sier ifra hvis utvekslingsmålepunkter er migrert som inaktive (ikke feil)
8. Koordinat/posisjon - påkrevd

- **Det mangler i dag utvekslingsmålepunkter for ca 1/3 av alle utvekslinger**
- Elhubs erfaring: Grunndata og måleverdier for utvekslingsmålepunkter ligger i andre systemer enn kundesystemet (KIS), som det normalt sett migreres fra. For eksempel i et separat avregningssystem.
- Ulike løsninger for innsending i migrering
  - Utvekslingsmålepunkter trekkes ut fra det andre systemet
  - Det lages manuelle tilleggsfiler
  - Utvekslingsmålepunktene legges inn i KIS
- Når dere får aktørportalen i Elhub i aktørgodkjenning – sjekk alle utvekslinger!

- Elhub sammenligner følgende
  - Nettstrukturen i dagens avregning – åpent tilgjengelig fra Statnett
  - Netteier-rapport
  - Naboens sin netteier-rapport
  - Migrerte data
- Elhub vil også sammenligne migrerte måleverdier med avregningsdata fra NBS
  - Summere i DAM – sammenligne med det som har blitt rapportert til eSett
  - Mangler fortsatt store deler av grunnlaget
- Hva er vanskelig å fange opp?
  - Når vi mangler ett av flere målepunkterpunkt blant flere punkter i en utveksling





- Antall punkter
  - De målepunktene dere selv er ansvarlig for
- Antall punkter nabo
  - De målepunktene naboen er ansvarlig for

Nettavregnings- område (MGA)	Nettavregnings- område navn	Nabo nettavregnings- område (MGA)	Nabo nettavregnings- område navn	Nabo netteier navn	Antall punkter	Antall punkter nabo
50Y000000000000001	NETTA	50Y000000000000002	NETTB	Netteier B	0	3
50Y000000000000001	NETTA	50Y000000000000003	NETTC	Netteier C	2	1

- 
- Vi migrerer alle utvekslingsmålepunkter som vi er ansvarlige for
  - Ingen av våre utvekslingsmålepunkter er stoppet i DAM
  - Alle migreringsfeil på utvekslingsmålepunkter er fikset
  - Netteierrapporten er korrekt utfylt

Spørsmål (og svar?)

[post@elhub.no](mailto:post@elhub.no)